




ACHAT D'EAU A LA SAUR DE CLAIRFONTAINE											
DISTRIBUTION DU RESERVOIR D'OHS											
REF. / DIST. DE LA STATION DE REPRISE DE MONDREPUIS											
	Captage		Forage		Reservoir		Reservoir Semi-Entere		Reservoir sur Tour		Station de Pompage
	Station de Reprise		Usine		Surpresseur		Bouche Incendie de 80		Bouche Incendie de 100		Poteau Incendie de 80
	Poteau Incendie de 100		Poteau Incendie de 150		Bouche Incendie de 80 Prive		Bouche Incendie de 100 Prive		Poteau Incendie de 80 Prive		Poteau Incendie de 100 Prive
	Bouche de Lavage		Poteau d'Aspiration		Pulsard		Borne de Pulgage		Reservoir Incendie		Citerne Incendie
	Bouche d'Arosage		Compteur		Compteur Client		Debitmetre		Reducteur de Pression		Stabilisateur de Pression
	Plaque Plaine		Anti Baller		Chloration ou Nechloration		Soupape		Ventouse		Borne Fontaine
	W.C.		Vanne de Branche		Vanne Ouverte		Electrovanne Ouverte		14 de Tour		Electrovanne Fermee
	Vanne Fermee		Point d'Ecoute		Electrique		Telecom		Pneumatique		

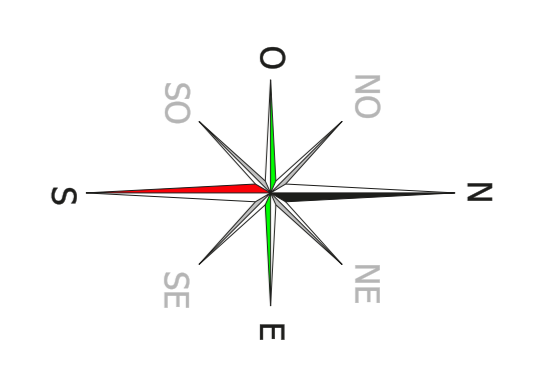


Région HAUTS DE FRANCE
 Direction des Opérations
 Département G.I. / S.I.G.

S.I. ORIGNY-en-THIERACHE

WIMYS


Réseaux d'eau potable

Territoire AISNE
 104 rue des Luthiers
 02803 CHAUNY
 TEL : 03 23 38 11 71
 FAX : 03 23 38 16 87

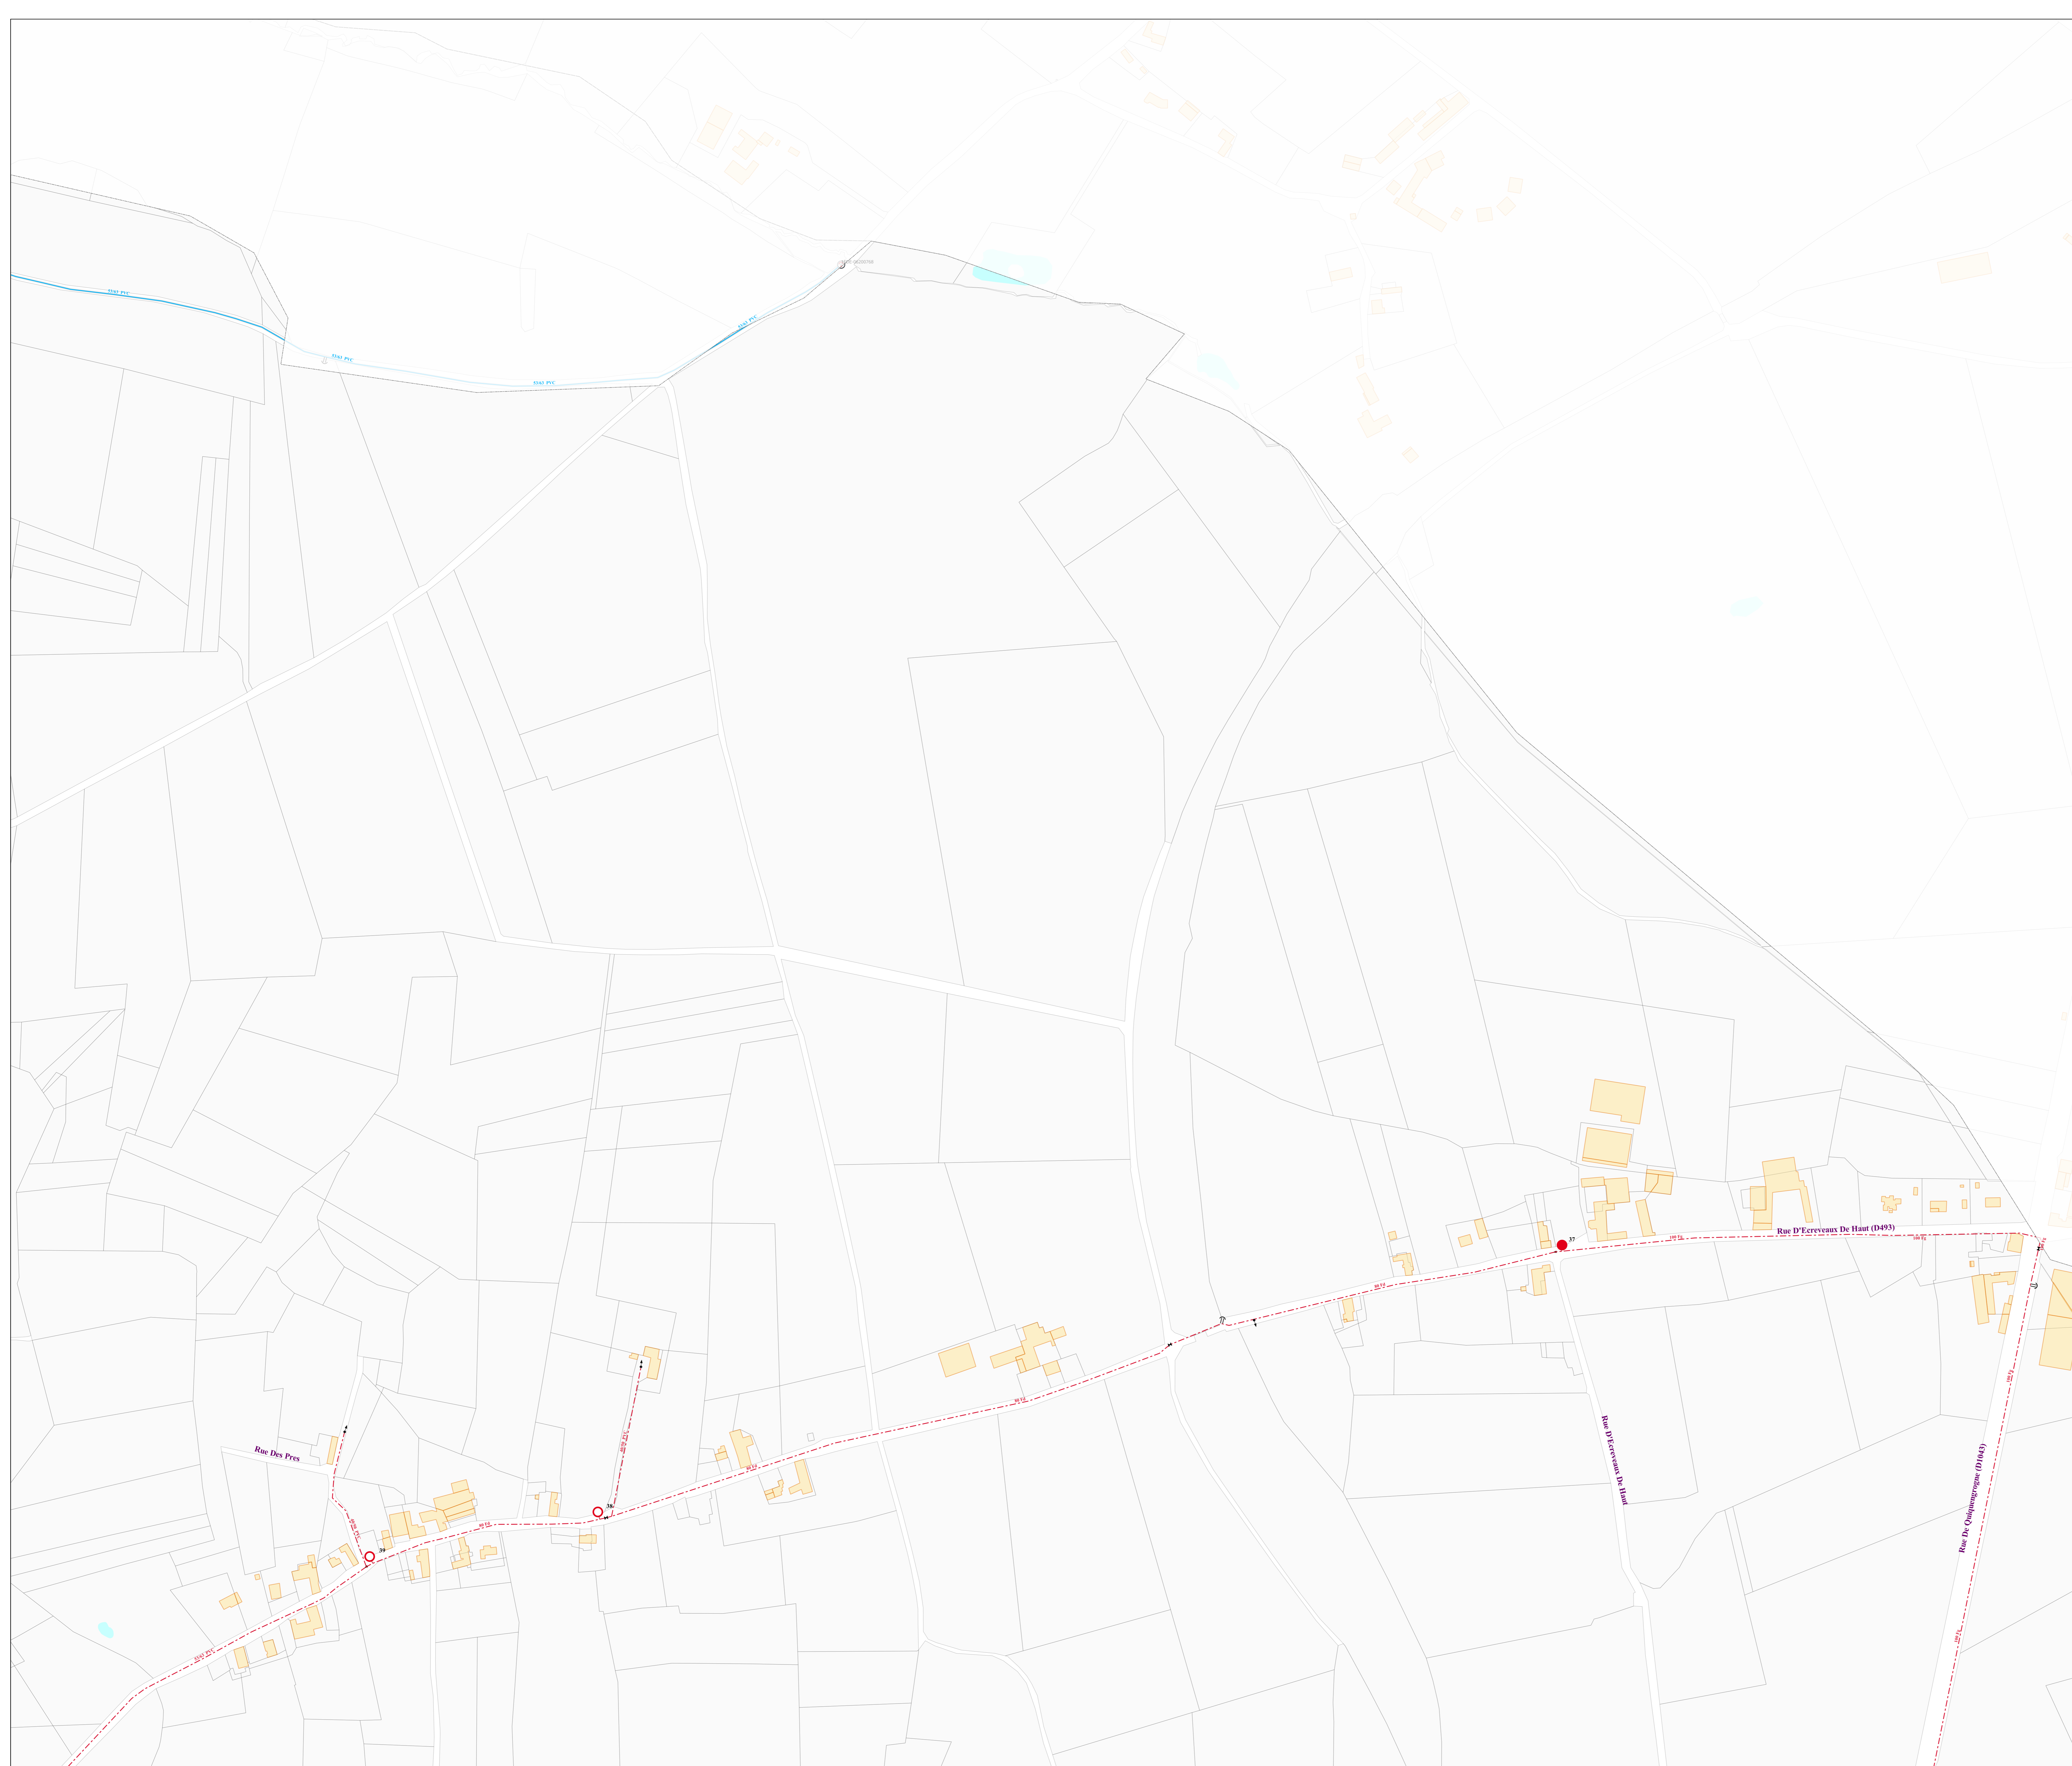

ACHAT D'EAU A LA SAUR DE CLAIRFONTAINE	
DISTRIBUTION DU RESERVOIR D'OHS	
REF. / DIST. DE LA STATION DE REPRIS DE MONDREPUIS	
	Captage
	Station de Reprise
	Poteau Incendie de 100
	Poteau Incendie de 150 Prive
	Bouche de Lavage
	Stabilisateur de Pression
	Plaque Plaine
	W.C.
	Vanne Fermee
	Forage
	Usine
	Poteau Incendie de 150
	Poteau d'Aspiration
	Bouche d'Arosage
	Clapet
	Anti Baller
	Vanne de Branche
	Point d'Ecoute
	Reservoir
	Surpresseur
	Reservoir Semi-Entere
	Pulsard d'Aspiration
	Compteur
	Purgé ou Vidage
	Chloration ou Rechloration
	Vanne Ouverte
	Reservoir sur Tour
	Bouche Incendie de 80
	Borne de Pulgase
	Compteur Client
	Purgé Automatique
	Soupage
	Vanne Ouverte (D1043)
	Station de Pompage
	Poteau Incendie de 100
	Poteau Incendie de 80 Prive
	Réserve Incendie
	Débitmètre
	Cône
	14 de Tour
	Réducteur de Pression
	Borne Fontaine
	Electrovanne Fermee
	Pneumatique

Légende

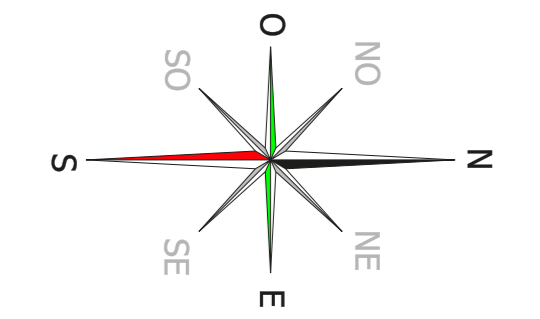


Région HAUTS DE FRANCE
 Direction des Opérations
 Département G.I. / S.I.G.



S.I. ORIGNY-en-THIERACHE

WIMYS

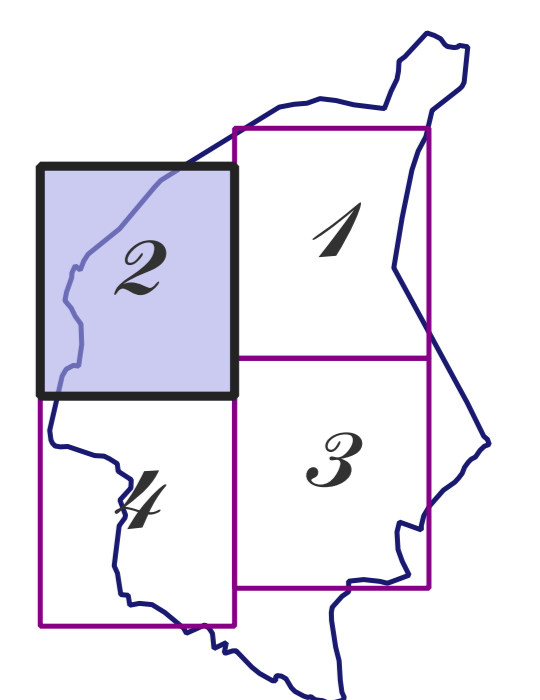

Réseaux d'eau potable


Territoire AISNE
 104 rue des Luthiers
 02803 CHAUNY
 TEL : 03 23 38 11 73
 FAX : 03 23 38 16 87



	ACHAT D'EAU A LA SAUR DE CLAIRFONTAINE
	DISTRIBUTION DU RESERVOIR D'OHIS
	REF. / DIST. DE LA STATION DE REPRISE DE MONDREPREUS

	Forage		Reservoir		Reservoir sur Tour		Station de Pompage
	Station de Reprise		Usine		Surpresseur		Bouche Incendie de 80
	Poteau Incendie de 100		Bouche Incendie de 80 Privé		Bouche Incendie de 100 Privé		Poteau Incendie de 80 Privé
	Poteau Incendie de 150 Privé		Pulsard d'Aspiration		Borne de Pulvage		Reserve Incendie
	Bouche de Lavage		Compteur		Compteur Client		Débitmètre
	Stabilisateur de Pression		Clapet		Purge ou Vidange		Purge Automatique
	Plaque Plaine		Anti Baller		Chloration ou Rechloration		Soupape
	W.C.		Vanne de Branche		Vanne Ouverte		Electrovanne Ouverte
	Vanne Fermée		Point d'Ecoute		Electrique		Télécom
	Pneumatique		Raccord de Pression		Cône		Ventouse
	Borne Fontaine		14 de Tour		Electrovanne Fermée		

Légende

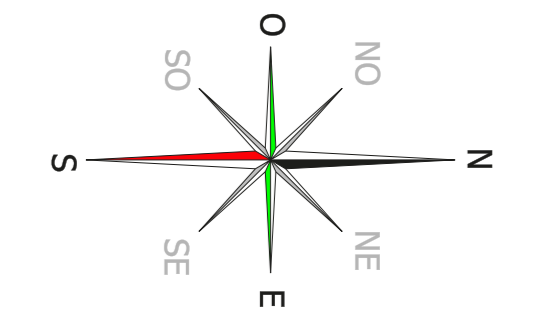


Région HAUTS DE FRANCE
 Direction des Opérations
 Département G.I. / S.I.G.



S.I. ORIGNY-en-THIERACHE

WIMYS

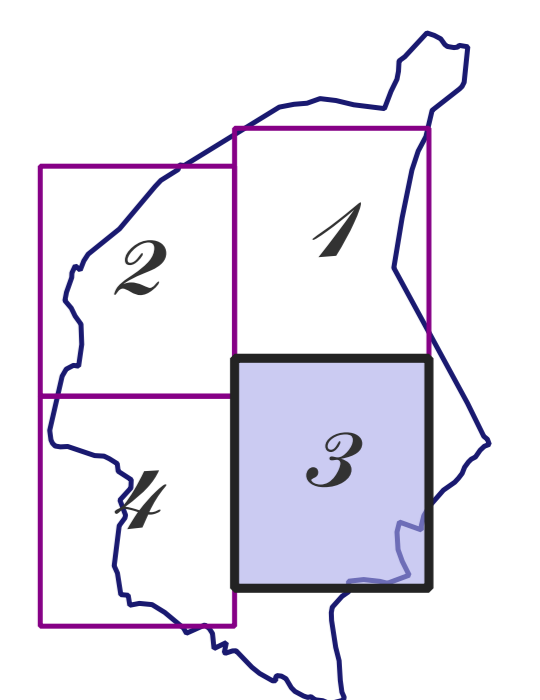

Réseaux d'eau potable

Territoire AISNE
 104 rue des Luthiers
 02803 CHAUNY
 TEL : 03 23 38 11 73
 FAX : 03 23 38 16 87