

**DEPARTEMENT : AUBE**

**COMMUNE :  
MOUSSEY**

# Plan Local d'Urbanisme

## Risque de rupture barrage Seine

Vu pour être annexé à l'arrêté n°AH\_2026\_0113

en date du 10.07.2026

soumettant à enquête publique  
la révision du Plan Local d'Urbanisme

Prescription de la révision du PLU le 14 décembre 2023  
PLU approuvé le 24 juin 2013

Dossier du PLU réalisé par :



PERSPECTIVES  
30 bis rue Delaunay, 10000 Troyes  
03 25 40 05 90  
[perspectives@perspectives-urba.com](mailto:perspectives@perspectives-urba.com)






# Rupture de barrage SEINE


---

## Vue générale

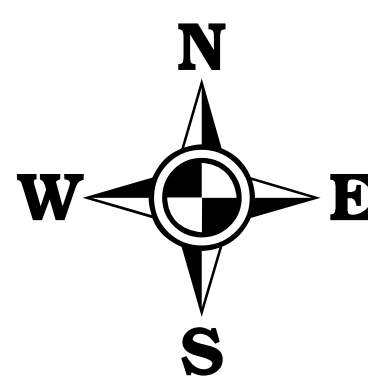


Echelle : 1 / 100 000

Impression (feuille A0) :

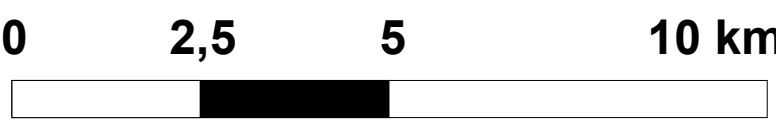

### Légende

- Département de l'Aube
- Communes du département
- Lacs réservoir
- Délai d'arrivée de l'onde de submersion
- Zone submergée avant détection (sept 2003)
- Distance pk depuis le barrage
- Zone inondée par rupture du barrage (sept 2003)
- Hauteur d'eau calculée
  - de 0 à 1 mètre d'eau
  - de 1 à 2 mètres d'eau
  - de 2 à 3 mètres d'eau
  - de 3 à 4 mètres d'eau
  - de 4 à 5 mètres d'eau
  - 5 mètres d'eau et plus

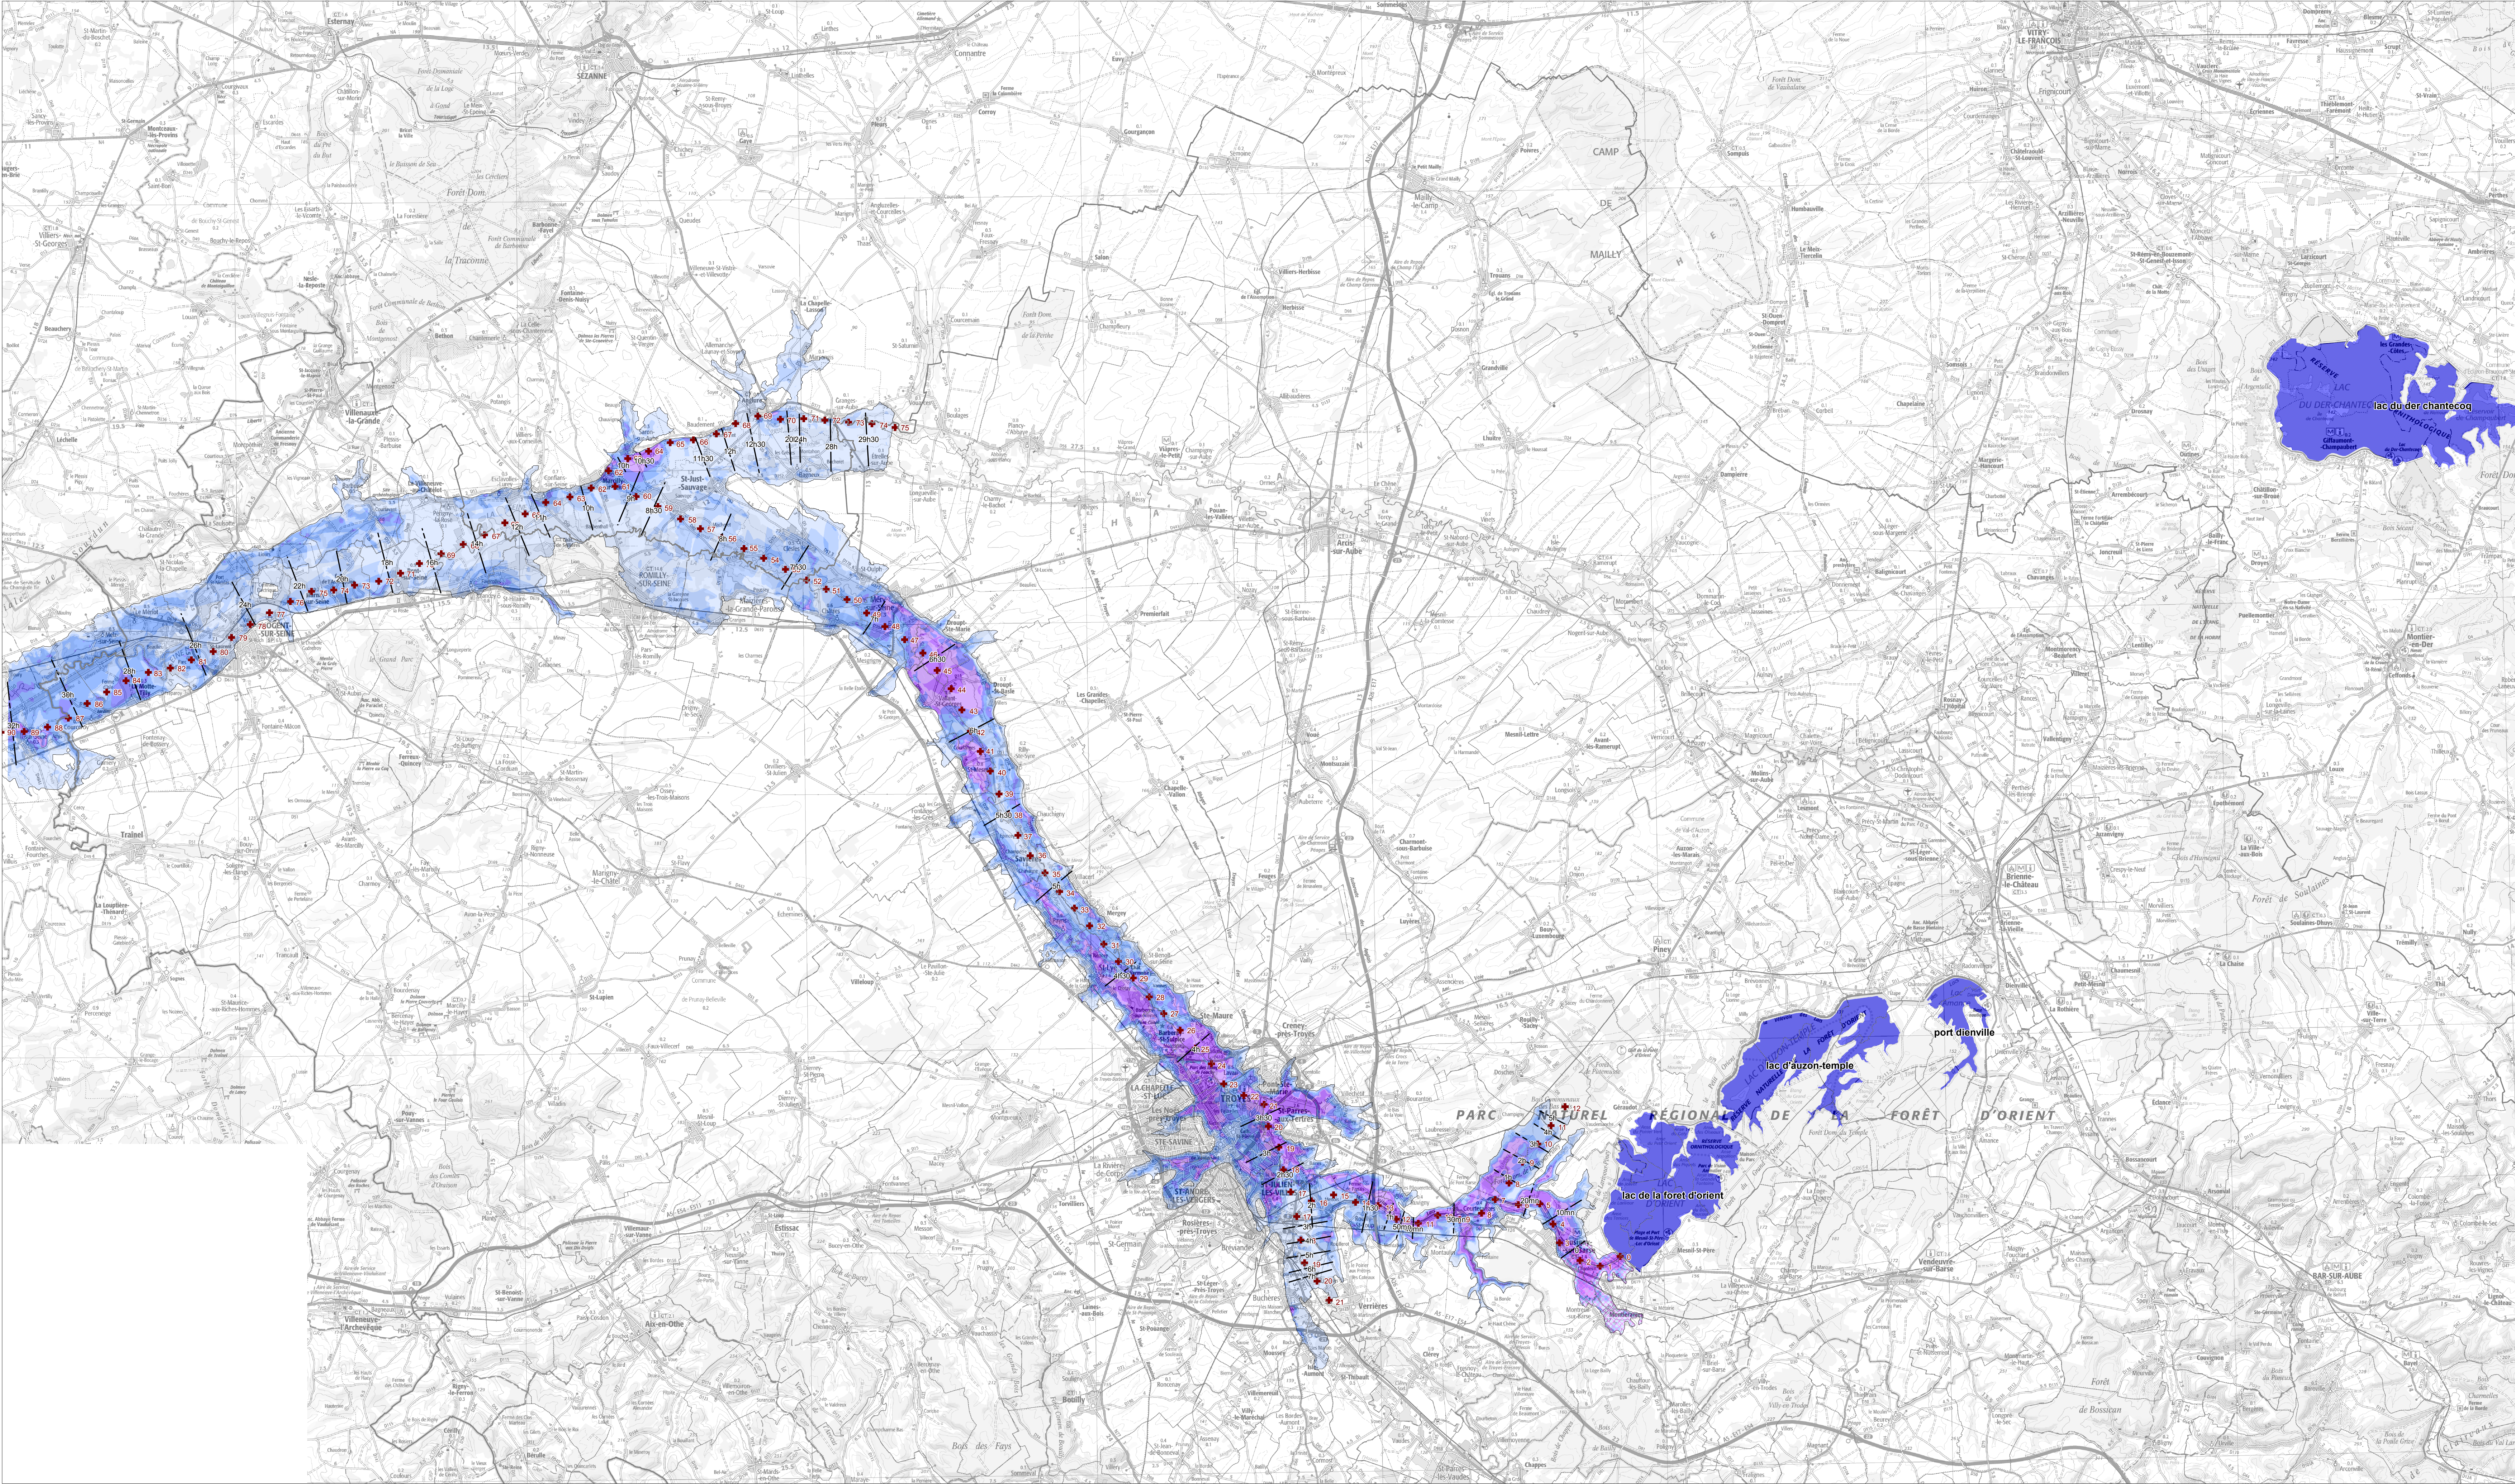



# Rupture de barrage SEINE

---

## Secteur 1

